P2

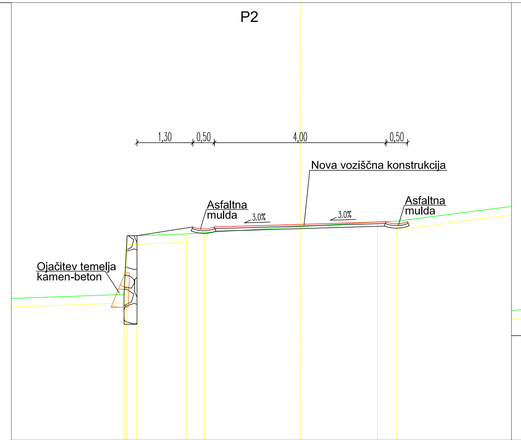

P3

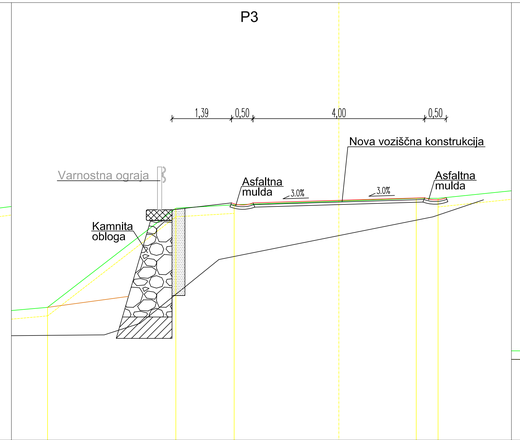

P4

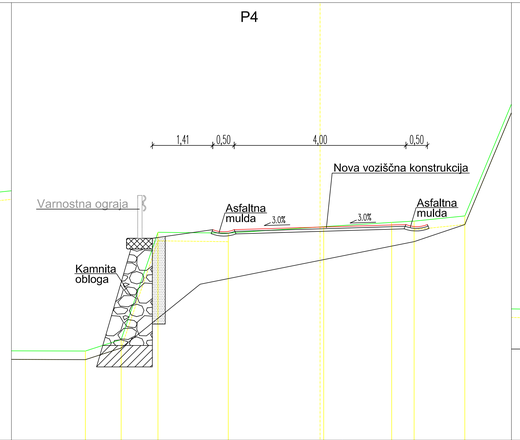

P14

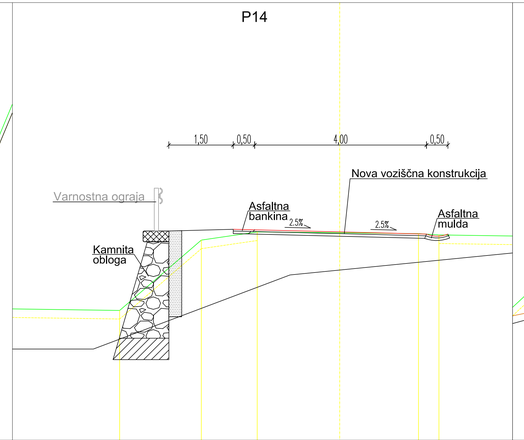

P15

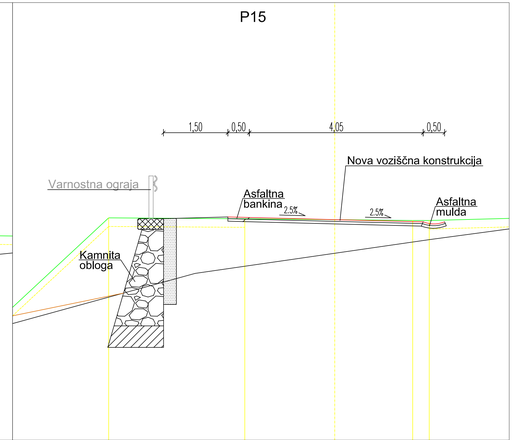

P16

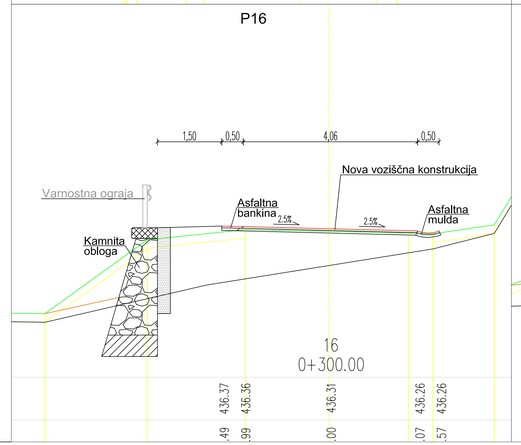

P19

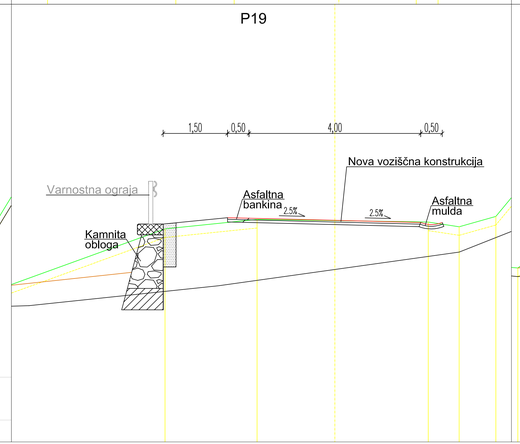

P20

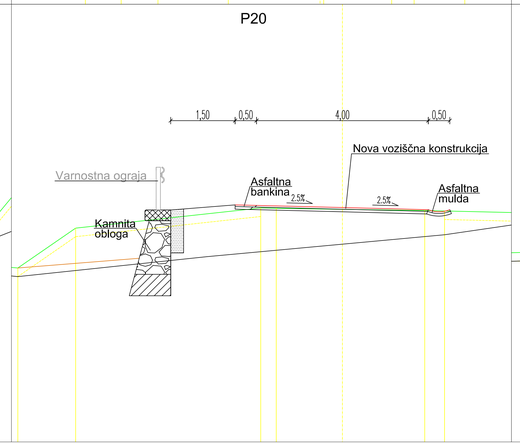

P21

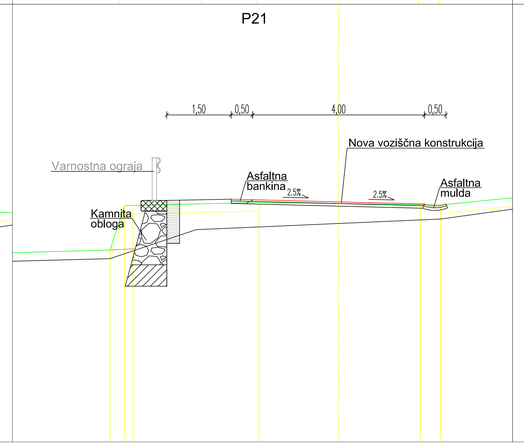

Sestava nove vozišćne konstrukcije:
- 4 cm bitumenski beton AC 11 surf B70/100, A4
- 6 cm bituminiziranl drobljenec AC 22 base B50/70, A4
- 25 cm nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32

Predvidena je menjava drobljenca v debelini do 25 cm, za izravnavo. V kolikor se na določenem predelu ugotovi slabša podlaga ali manjko kamnite posteljice, se izkop poglobi in nasuje zmrzlinsko odporni kamniti material (posteljica) D125 v debelini do 35 cm.

Kamnita obloga se prilagaja terenu. Profil struge se ne sme zožati glede na najmanjši profil območja. Kamnita obloga mora segati najmanj 80 cm pod nivo struge in se po potrebi poglobi.

BLAN d.o.o.	NAZIV	IME IN PRIIMEK	IDENT.ST. DS	PODPIS
Storitve v gradbeništvu in rudarstvu Šegedinova ulica 47 3320 Velenje	VP:	Andrej Blažič	RG 0119	
	PI:	Andrej Blažič	RG 0119	
	obdelal:	Armin Lambizer		
objekt:	Sanacija plazu (brežine) na LC 274051 odcep transformator - Sv. Jernej - ureditev ceste in brežine potoka med dvema pepustoma		Št.proj.:	GM - 349/2019
			Št.načrta:	
			Šifra CC:	
faza:	PZI	merilo: 1:50	datum:	december 2019
opis risbe:	Kamnite obloge v P2-4, P14-16 in P19-21	del risbe:		

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:		
št. risbe:	G.7		avtor risbe:	BLAN d.o.o.	
			ident.št.risbe:		